

### Protokol o zkoušce kameniva

Číslo:

Objednatel: EUROVIA Kamenolomy, a.s., Londýnská 637/79a, 460 01, Liberec

LL1/1066/2024

Lokalita: **Horní Řasnice**

Číslo vzorku: **LL1/1066/2024**

Místo odběru: **Skládka**

Odběr provedl(a): **2.4.2024, Eduard Dedecius 28/ASPK/2011**

Vzorek zkoušen: **9.4.2024 - 11.4.2024**

Vzorek převzal(a): **9.4.2024, Zuzana Maříková**

Druh kameniva: ---

Frakce kameniva: **Štěrkopísek netříděný**


Poznámka: Roční zkouška

#### Zrnitost kameniva

Metoda praní a prosévání  
dle ČSN EN 933-1

Síto [mm]	Propad [%]
-----------	------------

Síto [mm]	Propad [%]	
D/2	125	100
	63	91
	31,5	79
	16	63
	8	57
	4	49
	2	42
	1	28
	0,5	10
	0,25	6
	0,125	3
	0,063	2,4

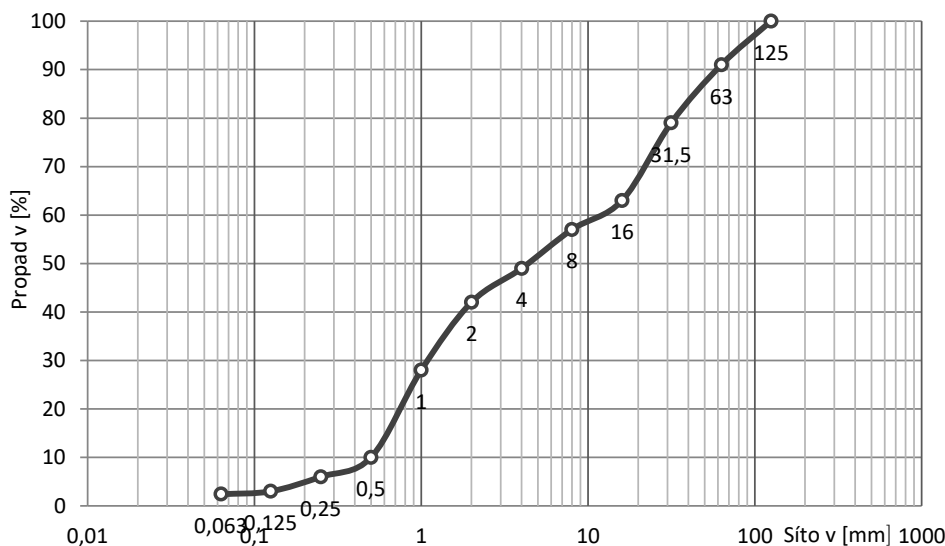

Vlastnost	Zkoušeno dle	EN 12620	EN 13043	EN 13139	EN 13242	Jednotka	Hodnota
Vlhkost kameniva	ČSN EN 1097-5					%	4,2
Obsah jemných částic v kamenivu	ČSN EN 933-1					%	2,4

Prohlášení: Výsledky zkoušky platí pouze pro zkoušený vzorek tak, jak byl přijat.  
Data dodaná zákazníkem jsou *kurzívou* a laboratoř za tyto údaje nenese odpovědnost.  
Protokol smí být reprodukován pouze jako celek, jinak jen s písemným souhlasem laboratoře.

#### Použité zkušební metody:

ČSN EN 933-1 Stanovení zrnitosti — síťový rozbor

ČSN EN 1097-5 Stanovení vlhkosti sušením v sušárně

Bylo využito rozhodovací pravidlo dle kapitoly 4.2.1 ILAC-G8:09/2019.